

APOLLO INOX

KIT C9-C3 rénovation – PLAFOND


RÉNOVATION D'UN CONDUIT

Applications :

Chaudières basse température ou condensation C3, C5 et B Pression
Pour fioul basse température : Flexible lisse 904
Température des fumées : 200°C maximum

Innovations techniques :

Flexible lisse double peau **INOX 316 OU INOX 904**

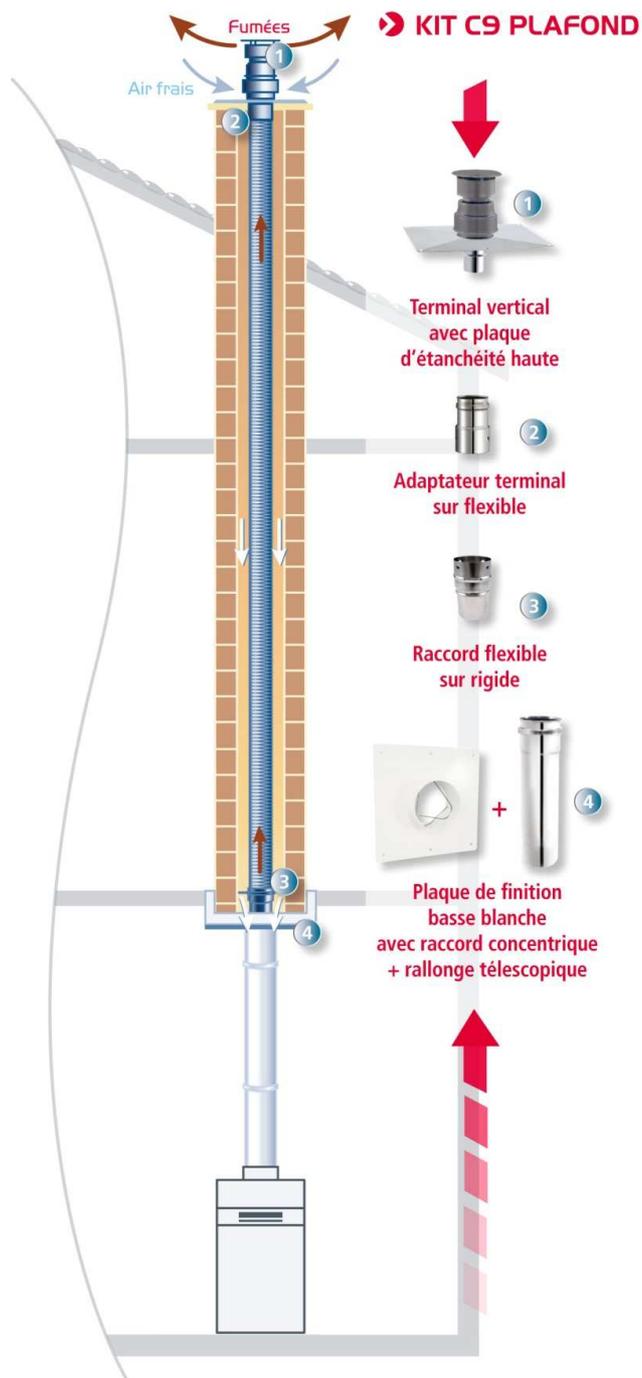

Instructions de montage

Étape A

Flexible inox (non inclus dans le kit)

- Tuber le boisseau maçonné avec le flexible inox.

Étape B

Adaptateur terminal vertical sur flexible (2)

- Emboîter l'adaptateur sur le flexible.

Étape C

Terminal vertical avec plaque d'étanchéité haute (1)

- Fixer la plaque sur le boisseau en faisant dépasser l'adaptateur à l'extérieur.
- Étancher la plaque.
- Emboîter le terminal vertical sur l'adaptateur.
- Fixer le terminal vertical sur l'adaptateur avec la bride de sécurité.
- Emboîter et clipper le terminal sur la plaque d'étanchéité.

Étape D

Raccord flexible sur rigide (3)

- Emboîter le raccord sur le flexible et introduire le mastic réfractaire.

Étape E

Plaque de finition basse avec raccord concentrique + rallonge télescopique (4)

- Emboîter la rallonge télescopique sur le raccord flexible sur rigide pour sortir du boisseau maçonné.
- Positionner la plaque contre le boisseau maçonné, emboîter et clipper le raccord concentrique puis fixer la plaque sur le boisseau.

Étape F

Raccordement (non inclus dans le kit)

- Réaliser le raccordement en conduit concentrique.

ISOTIP-JONCOUX

8 rue de la Longeraie - CS 56807
35768 Saint-Grégoire cedex

Tél. + 33 (0)2 99 87 42 00 - Fax. + 33 (0)2 99 38 91 91

ISOTIP-JONCOUX

79, rue de Berthaucourt - BP 43
08001 Charleville-Mézières cedex

Tél. + 33 (0)3 24 59 62 62 - Fax. + 33 (0)3 24 37 76 90

ISOTIP-JONCOUX

Rue de Belle Ile - BP 4
72190 Coullaines cedex

Tél. + 33 (0)2 43 81 19 00 - Fax. + 33 (0)2 43 81 69 35

info@isotip-joncoux.com - www.isotip-joncoux.com