

BOUCHES D'EXTRACTION
AVEC MODULATION DES DÉBITS

anjos

inspirer le bien-être

ALIZÉ CO2



ALIZÉ CO2

- Pilotage du débit possible via une application smartphone (iOS ou Android)
- Alimentation électrique 12V ou 230V
- Réalisées en polystyrène blanc
- Grille amovible pour faciliter l'entretien
- Débits nominaux à 80 Pa

Présentation

Les bouches d'extraction CO2 destinées aux locaux tertiaires assurent un débit d'extraction modulé en fonction du taux de CO2 du local dans lequel elles sont installées.

Les bouches CO2 assurent un débit d'extraction de 10 à 100m³/h sous 80 Pa en fonction du taux de CO2 présent dans le local où elles sont installées.

La bouche CO2 adapte son débit par palier (10, 25, 50, 75 ou 100% d'ouverture) en fonction de 2 seuils de déclenchement : 800 et 1000 PPM.

- < 800 PPM : zone verte
- De 800 à 1000 PPM : zone verte
- De 1000 à 1200 PPM : zone orange
- > 1200 PPM : zone rouge

Mise en œuvre

En position murale, les bouches sont montées par simple emboîtement sur un conduit Ø 100 ou Ø 125 mm souple ou rigide. Le joint à lèvres assure le maintien et l'étanchéité.


En plafond, la mise en œuvre peut être réalisée en utilisant un manchon placo 3 griffes Ø 100 ou Ø 125 mm.

La bouche est alimentée par un câble 2 fils (2 x 1,5 mm²) à encastrer débouchant à l'arrière de la platine support (schéma ci-contre).

Après avoir retiré la grille, retirer le bornier de connexion. Passer les fils électriques par le passage de câble aménagé sur l'arrière de la platine support.

- Pour un raccordement en 230 V : dévisser le capot violet de protection du bornier, raccorder les fils d'alimentation électrique sur ce dernier et remettre le capot de protection.


- Pour un raccordement en 12 V : raccorder directement les fils d'alimentation électrique sur le bornier de connexion.

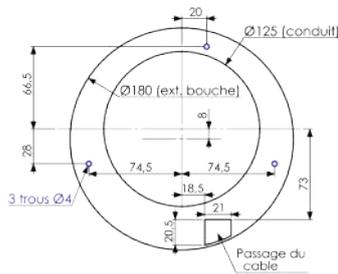

Manchon placo 3 griffes Ø 100 : Code 1787



Manchon placo 3 griffes Ø 125 : Code 1794



Manchette plastique Ø 125 : Code 1793



Avant toute intervention sur la bouche, il est impératif de couper l'alimentation au tableau électrique (la minuterie étant en permanence sous tension).

Composition

Les bouches ont un diamètre extérieur de 180 mm et une épaisseur de 50 mm.



- 1 Grille amovible
- 2 Ensemble capot + platine support avec manchette et joint à lèvres
- 3 Platine électronique - Capteur CO2
- 4 Canal de passage d'air avec 2 volets
- 5 Boîtier de connexion électrique 230 V (violet) ou 12 V (vert)

Entretien


La bouche CO2 nécessite un entretien régulier (au moins 2 fois par an) afin de conserver ses propriétés.

Avant toute intervention sur la bouche électrique 230 V ou 12 V, il est impératif de couper l'alimentation au tableau électrique. La bouche ne doit pas être retirée du conduit pour procéder à l'entretien.

Le boîtier de connexion 5 ne peut être démonté que par un professionnel.

- Déboîter la grille 1 de la bouche 2 et retirer le canal 4 sans déboîter les volets.
- Nettoyer la grille 1 et le canal 4 à l'eau savonneuse et rincer.
- Remonter le canal 4 en prenant soin de bien positionner les axes des volets dans les fourchettes des actionneurs.
- Remonter la grille sur la bouche.

Fonctionnement

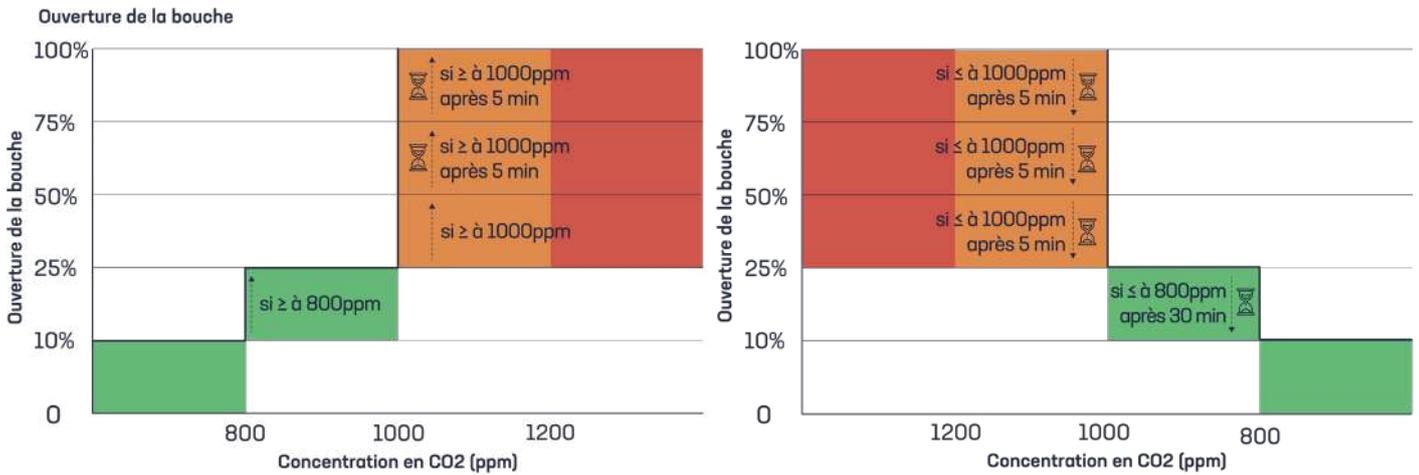


Caractéristiques techniques

Acoustiques

ALIZÉ	Lw en dB(A)			Dn,e,w (C) dB
	100 P	136 P	160 P	
Alizé CO2 Ø 100	31	37	41	55
Alizé CO2 Ø 125	30	35	38	55

Valeurs acoustiques à 50% d'ouverture

Aérauliques

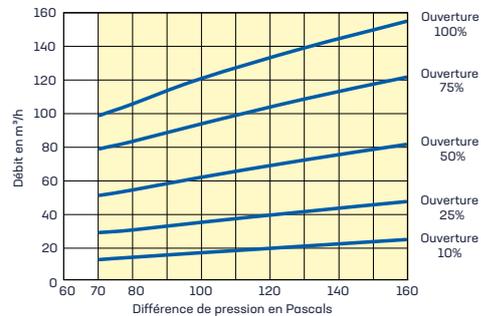

Application mobile

VMC connect est une application pour smartphone (iOS ou Android) permettant de piloter et de contrôler les bouches CO2. Grâce à l'application, il est possible de relever l'hygrométrie et le taux de CO2 du local dans lequel celle-ci est installée. Une lecture du débit est également disponible.

Lors de la première utilisation, apparaît sur l'écran la liste des appareils Bluetooth disponibles à proximité. Les bouches sont ordonnées en fonction de la puissance du signal. Sélectionner une bouche CO2 et passer à l'écran suivant en appuyant sur le bouton . Cliquer sur la fonction «Tester» afin de vérifier la bouche choisie. Renommer ensuite la bouche.

Marche forcée


Possibilité d'activer la marche forcée en cliquant sur le bouton situé dans la cartouche bleu en bas de l'écran.

Au clic, la marche forcée est lancée pour une période de 30 min. L'état d'avancement de la marche forcée se voit via la progress bar située en bas de l'écran.

Télécharger l'application



Lecture des données

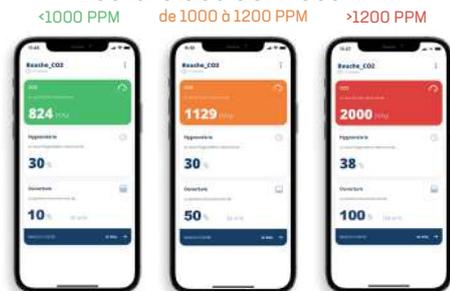

- 1 Niveau de CO2
- 2 Taux d'hygrométrie
- 3 Taux d'ouverture de la bouche

Tarif bouches d'extraction - accessoires

Alizé CO2

Désignation	Code	Cond.
Alizé CO2 12V Ø 100 à joint	4000	10
Alizé CO2 230V Ø 100 à joint	4001	10
Alizé CO2 12V Ø 125 à joint	4005	10
Alizé CO2 230V Ø 125 à joint	4006	10

Accessoires

Désignation	Code	Cond.
Manchette plastique Ø 125, L.50 mm	1792	75
Manchette plastique Ø 125, L.65 mm à joint	1793	50
Manchon placo 3 griffes Ø 100, L. 100 mm (avec joint de maintien de la gaine)	1787	45
Manchon placo 3 griffes Ø 125, L. 100 mm (avec joint de maintien de la gaine)	1794	45

anjos